


SCHEMA CABLAGGIO STRUTTURATO



TELECAMERA

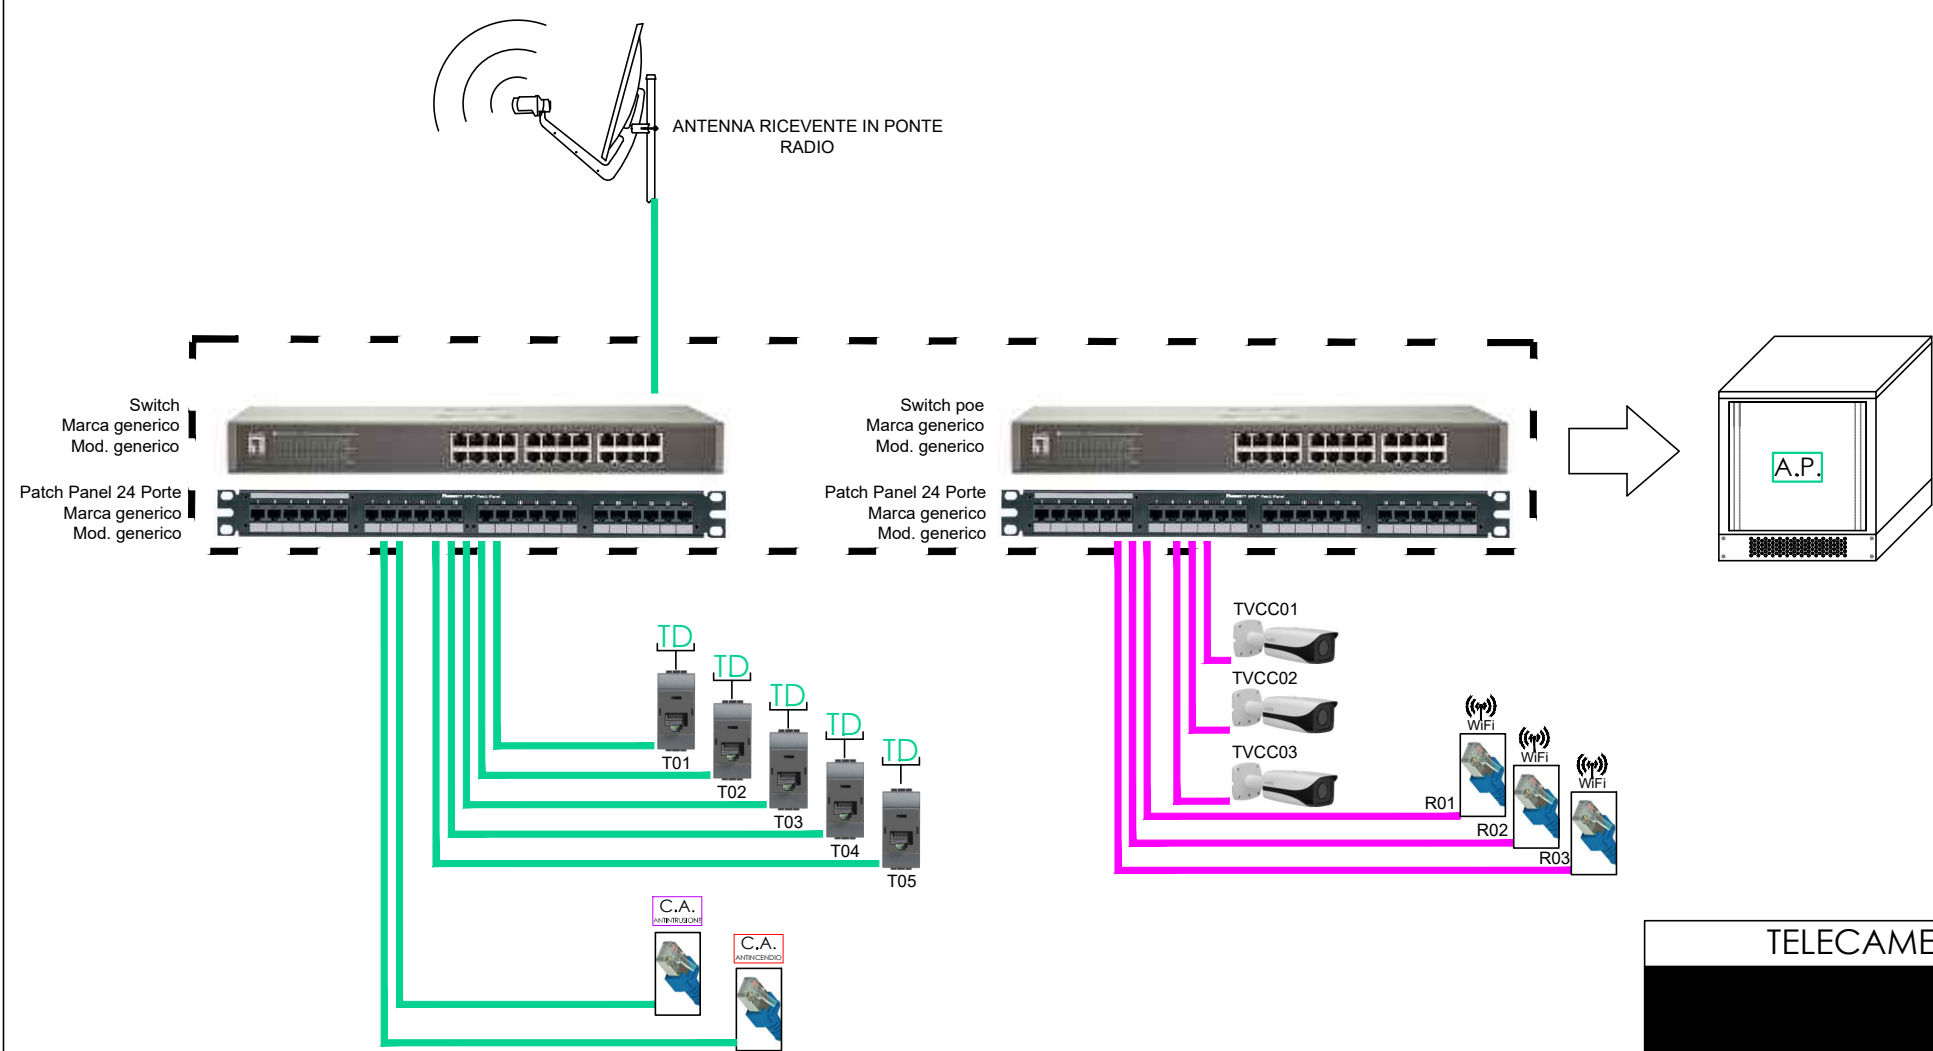

Marca : Dahua
Modello:IPC-HFW3841T-ZS-S2

POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI CABLAGGIO SRUTTURATO - SCALA 1:100



LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI	
	INTERRUTTORE / DEVIATORE / INVERTITORE
	PULSANTE / PULSANTE A TIRANTE / INTERRUTTORE BIPOLARE
	PRESA A SPINA 10 / 16A
	APPARECCHIO SA-SE AUTONOMO
	PRESA TV/SAT DEMISCELATA
	PRESA DATI RJ45
	SCATOLA PORTAFRUTTO 2 - 3 - 4 POSTI
	TERMOSTATO
	PREDISPOSIZIONE CONTATTO MAGNETICO (PREDISPOSIZIONE)
	PREDISPOSIZIONE SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA (PREDISPOSIZIONE)
	PUNTO LUCE A SOFFITTO - A PARETE
	PUNTO LUCE A SOFFITTO - A PARETE DA ESTERNO
	QUADRO ELETTRICO
	TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA
	SONDA ESTERNA CREPUSCOLARE
	RIPETITORE WI-FI
	ARMADIO DI PERMUTAZIONE
	CENTRALE D'ALLARME ANTINTRUSIONE (PREDISPOSIZIONE)
	CENTRALE D'ALLARME ANTINCENDIO

TABELLA IDENTIFICATIVA LINEE QUADRO LOCALE TECNICO			
ID LINEA	DENOMINAZIONE LINEA	TIPOLOGIA CAVO	SEZIONE
QDIS-L01	FM LOCALE TECNICO	FS17	4mm²
QDIS-L02	LUCI LOCALE TECNICO	FS17	2,5mm²
QDIS-L03	ALIM. QUADRO CAM. 1	FG16OR16	3G4mm²
QDIS-L04	ALIM. QUADRO CAM. 2	FG16OR16	3G4mm²
QDIS-L05	ALIM. QUADRO CAM. 3	FG16OR16	3G4mm²
QDIS-L06	ALIM. PDC ACS	FS17	2,5mm²
QDIS-L07	ALIM. U.E CLIMA	FG16OR16	5G4mm²
QDIS-L08	ALIM. CIRCOLATORE ACS	FG16OR16	3G2,5mm²
QDIS-L09	IMPIANTO DATI	FS17	2,5mm²
QDIS-L10	IMPIANTO ALLARME	FS17	2,5mm²
QDIS-L11	LUCI CORTILE	FG16OR16	3G2,5mm²
QDIS-L12	CENTRALE ANTINCENDIO	FS17	2,5mm²

SPECIFICHE DISTRIBUZIONE ELETTRICA

LA DERIVAZIONE DALLA DISTRIBUZIONE DORSALE FINO AD OGNI SINGOLO CORPO ILLUMINANTE, SARA' ESEGUITA CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm²+T COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE FKØ20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

LA DERIVAZIONE DALLA DISTRIBUZIONE DORSALE FINO AD OGNI SINGOLO CORPO ILLUMINANTE DA ESTERNO, SARA' ESEGUITA CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x2,5) mm²+T COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE FKØ25 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

LA DERIVAZIONE DALLA DISTRIBUZIONE DORSALE FINO AD OGNI SINGOLA PRESA 10/16A 2P+T, SARA' ESEGUITA CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x2,5) mm²+T COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE FKØ25 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

LA DERIVAZIONE DALLA DISTRIBUZIONE DORSALE FINO AD OGNI SINGOLA PRESA DA ESTERNO 10/16A 2P+T, SARA' ESEGUITA CON CONDUTTORI TIPO FG16OR16 SEZ. 3x2,5 mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE FKØ25 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

LA DERIVAZIONE DALL'ARMADIO DI PERMUTAZIONE FINO AD OGNI SINGOLA PRESA DATI RJ45, SARA' ESEGUITA CON CAVI UTP CATEGORIA 6 COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE FKØ20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

LA DERIVAZIONE DAL PARTITORE DI ZONA FINO AD OGNI SINGOLA PRESA TV O TV-SAT, SARA' ESEGUITA CON CAVI COASSIALI 750 COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE FKØ20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

L'ALIMENTAZIONE DI OGNI SINGOLA LAMPADA DI SICUREZZA O KIT DI EMERGENZA, SARA' ESEGUITA CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm²+T COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A SOFFITTO

L'ALIMENTAZIONE DI OGNI SINGOLA UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO SARA' ESEGUITA CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x2,5) mm²+T COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø25 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO INTERROTTO SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO DEVIATO SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 3(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO INVERTITO SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 4(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

IL CABLAGGIO DI OGNI COMANDO A PULSANTE SARA' ESEGUITO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2(1x1,5) mm² COSI' POSATI:
- IN TUBAZIONI CORRUGATE Ø20 mm INCASSATE A PARETE E A PAVIMENTO

LEGENDA SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO


PT1	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.92x92x45 mm
PT2	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.118x96x50mm
PT3	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.118x96x70 mm
PT4	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.152x98x70 mm
PT5	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.160x130x70 mm
PT6	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.196x152x70 mm
PT7	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.294x152x70 mm
PT8	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.392x152x70 mm
PT9	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.480x160x70 mm
PT10	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.516x202x80 mm
PT11	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO dim.516x294x80 mm

LEGENDA LOCALI


01	CAMERA 1
02	BAGNO 1
03	CAMERA 2
04	BAGNO 2
05	CAMERA 3
06	BAGNO 3
07	RIPOSTIGLIO
08	LOCALE TECNICO

NOTA:
IMPIANTO ELETTRICO DA COLLEGARE A QUADRO ESISTENTE PRESENTE IN LOCALE TECNICO
IMPIANTO DI TERRA DA COLLEGARE AD IMPIANTO ESISTENTE

DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO ELETTRICO SCALA 1:100

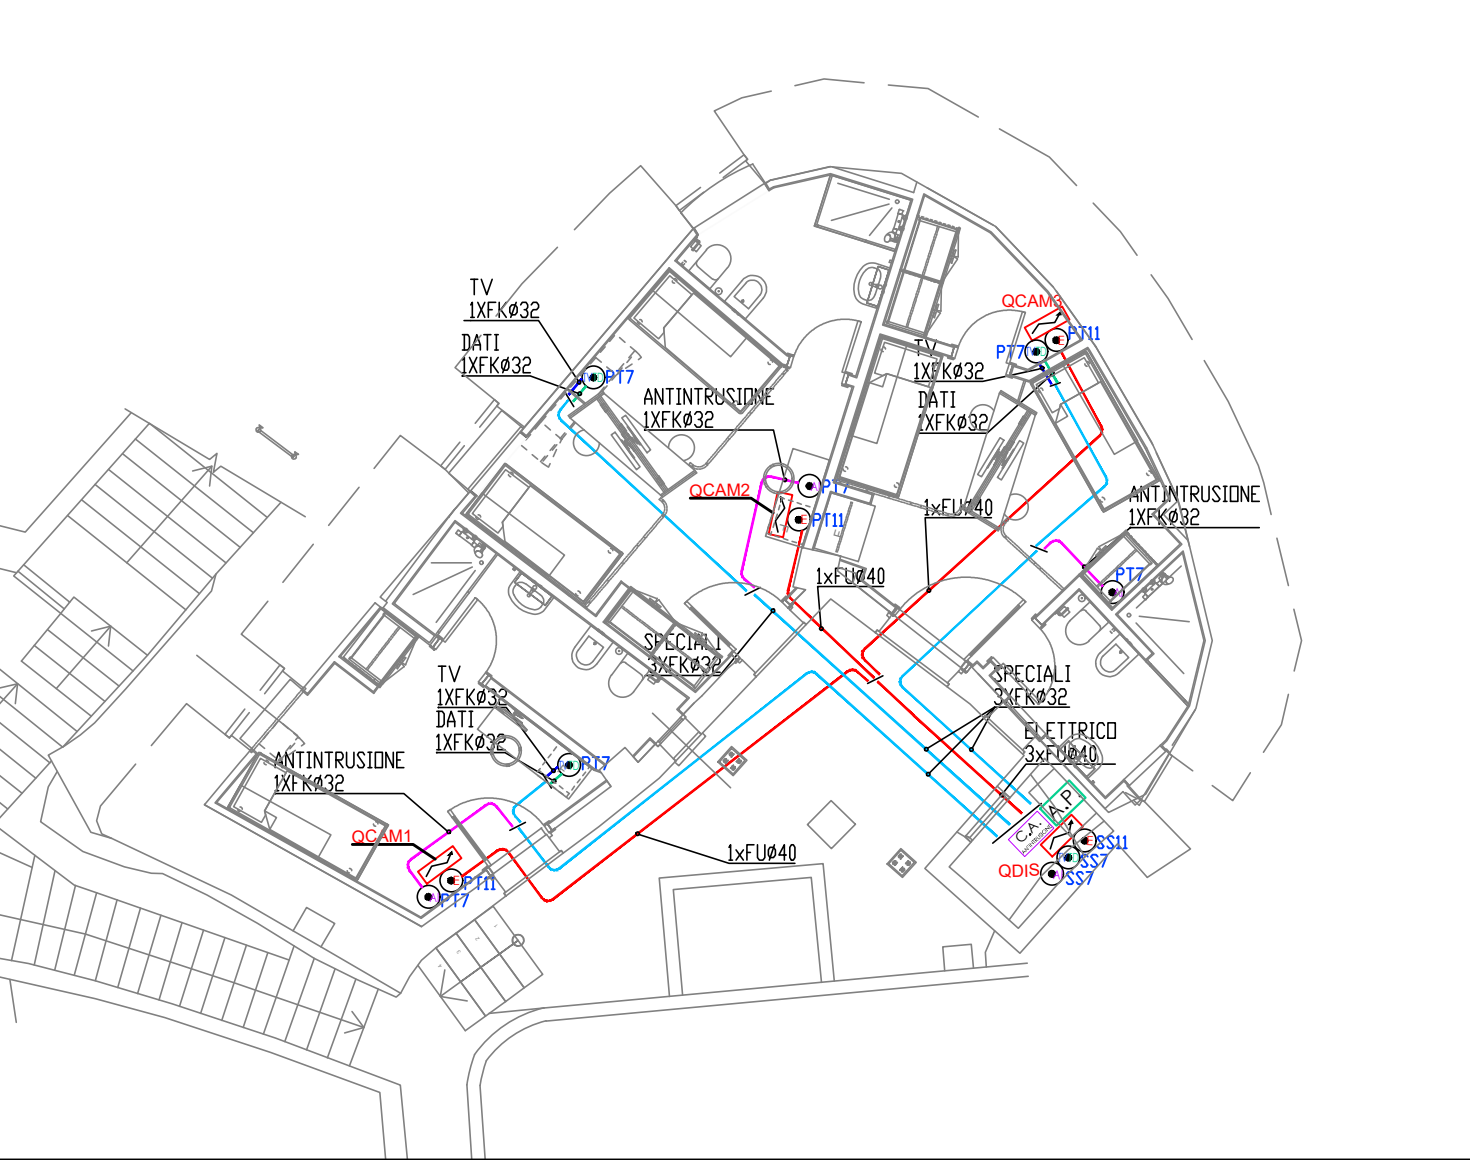

DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI RISPETTO NEI LOCALI DA BAGNO

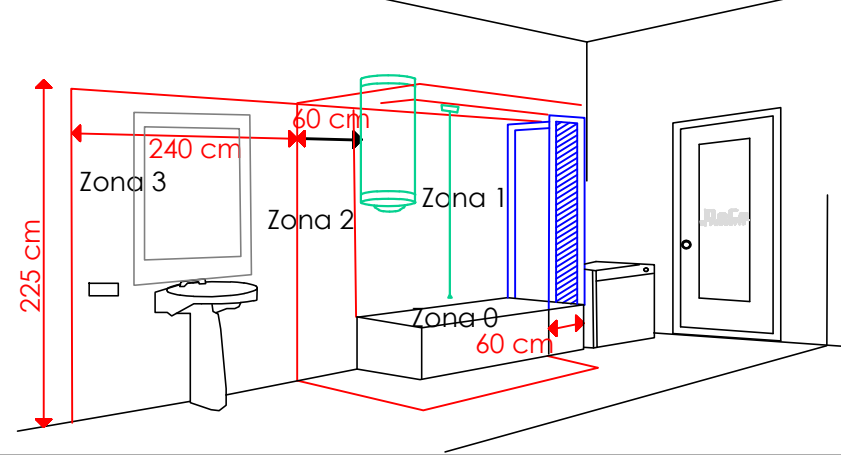

NELLA ZONA 0 NON DEVONO ESSERE INSTALLATI DISPOSITIVI ELETTRICI

NELLA ZONA 1 POSSONO ESSERE INSTALLATI SOLO SCALDACQUA
-SCALDACQUA
-APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE I E UNITA' IDROMASSAGGIO
-INTERUTTORE DIFFERENZIALE CON SENSIBILITA' NON SUPERIORE A 30 mA
-APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CLASSE II E UNITA' IDROMASSAGGIO
DI CLASSE I CHE SODDISFANO LE RELATIVE NORME

NELLA ZONA 3 POSSONO ESSERE INSTALLATI APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTTORI, PRESE A SPINA PURCHE' I RELATIVI CIRCUITI SIANO PROTETTI CON INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON SENSIBILITA' NON SUPERIORE A 30 mA

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE SUPPLEMENTARE EG5
LE TUBAZIONI METALLICHE DOVRANNO ESSERE COLLEGATE ALL'INGRESSO DEI LOCALI BAGNO CON CONDUTTORI TIPO FS17 SEZ. 2,5mm² SE PROTETTI MECCANICAMENTE E SEZ. 4mm² SE NON DOTATI DI PROTEZIONE MECCANICA.

LEGENDA ALIMENTAZIONI

A01	ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA CLIMA
A02	ALIM. SCALDASALVIETTE
A03	CIRCOLATORE ACS
A04	ALIMENTAZIONE UNITA' ESTERNA CLIMA
A05	ALIM. SCALDASALVIETTE
A06	ALIM. CENTRALE ANTINCENDIO


LEGENDA SCATOLE DI DERIVAZIONE DA PARETE

SS4	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE dim.100x100x50 mm
SS5	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE dim.120x80x50 mm
SS6	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE dim.150x110x70 mm
SS7	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE dim.190x140x70 mm
SS8	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE dim.240x190x90 mm
SS9	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE dim.300x220x120 mm
SS10	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE dim.380x300x120 mm
SS11	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE dim.460x380x120 mm

LEGENDA SCATOLE DI DERIVAZIONE


●	SCATOLA DI DERIVAZIONE FORZA MOTRICE
●	SCATOLA DI DERIVAZIONE TRASMISSIONE DATI
●	SCATOLA DI DERIVAZIONE TV / SAT
●	SCATOLA DI DERIVAZIONE ANTINTRUSIONE

PRESA FEM DI TIPO CIVILE P17/11




PRESA STANDARD BIPASSO 10/16 A

PRESA FEM DI TIPO CIVILE P40



PRESA COMBINATA (STANDARD ITALIANO/TEDESCO) CON TERRA CENTRALE E LATERALE

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI - SCALA 1:50

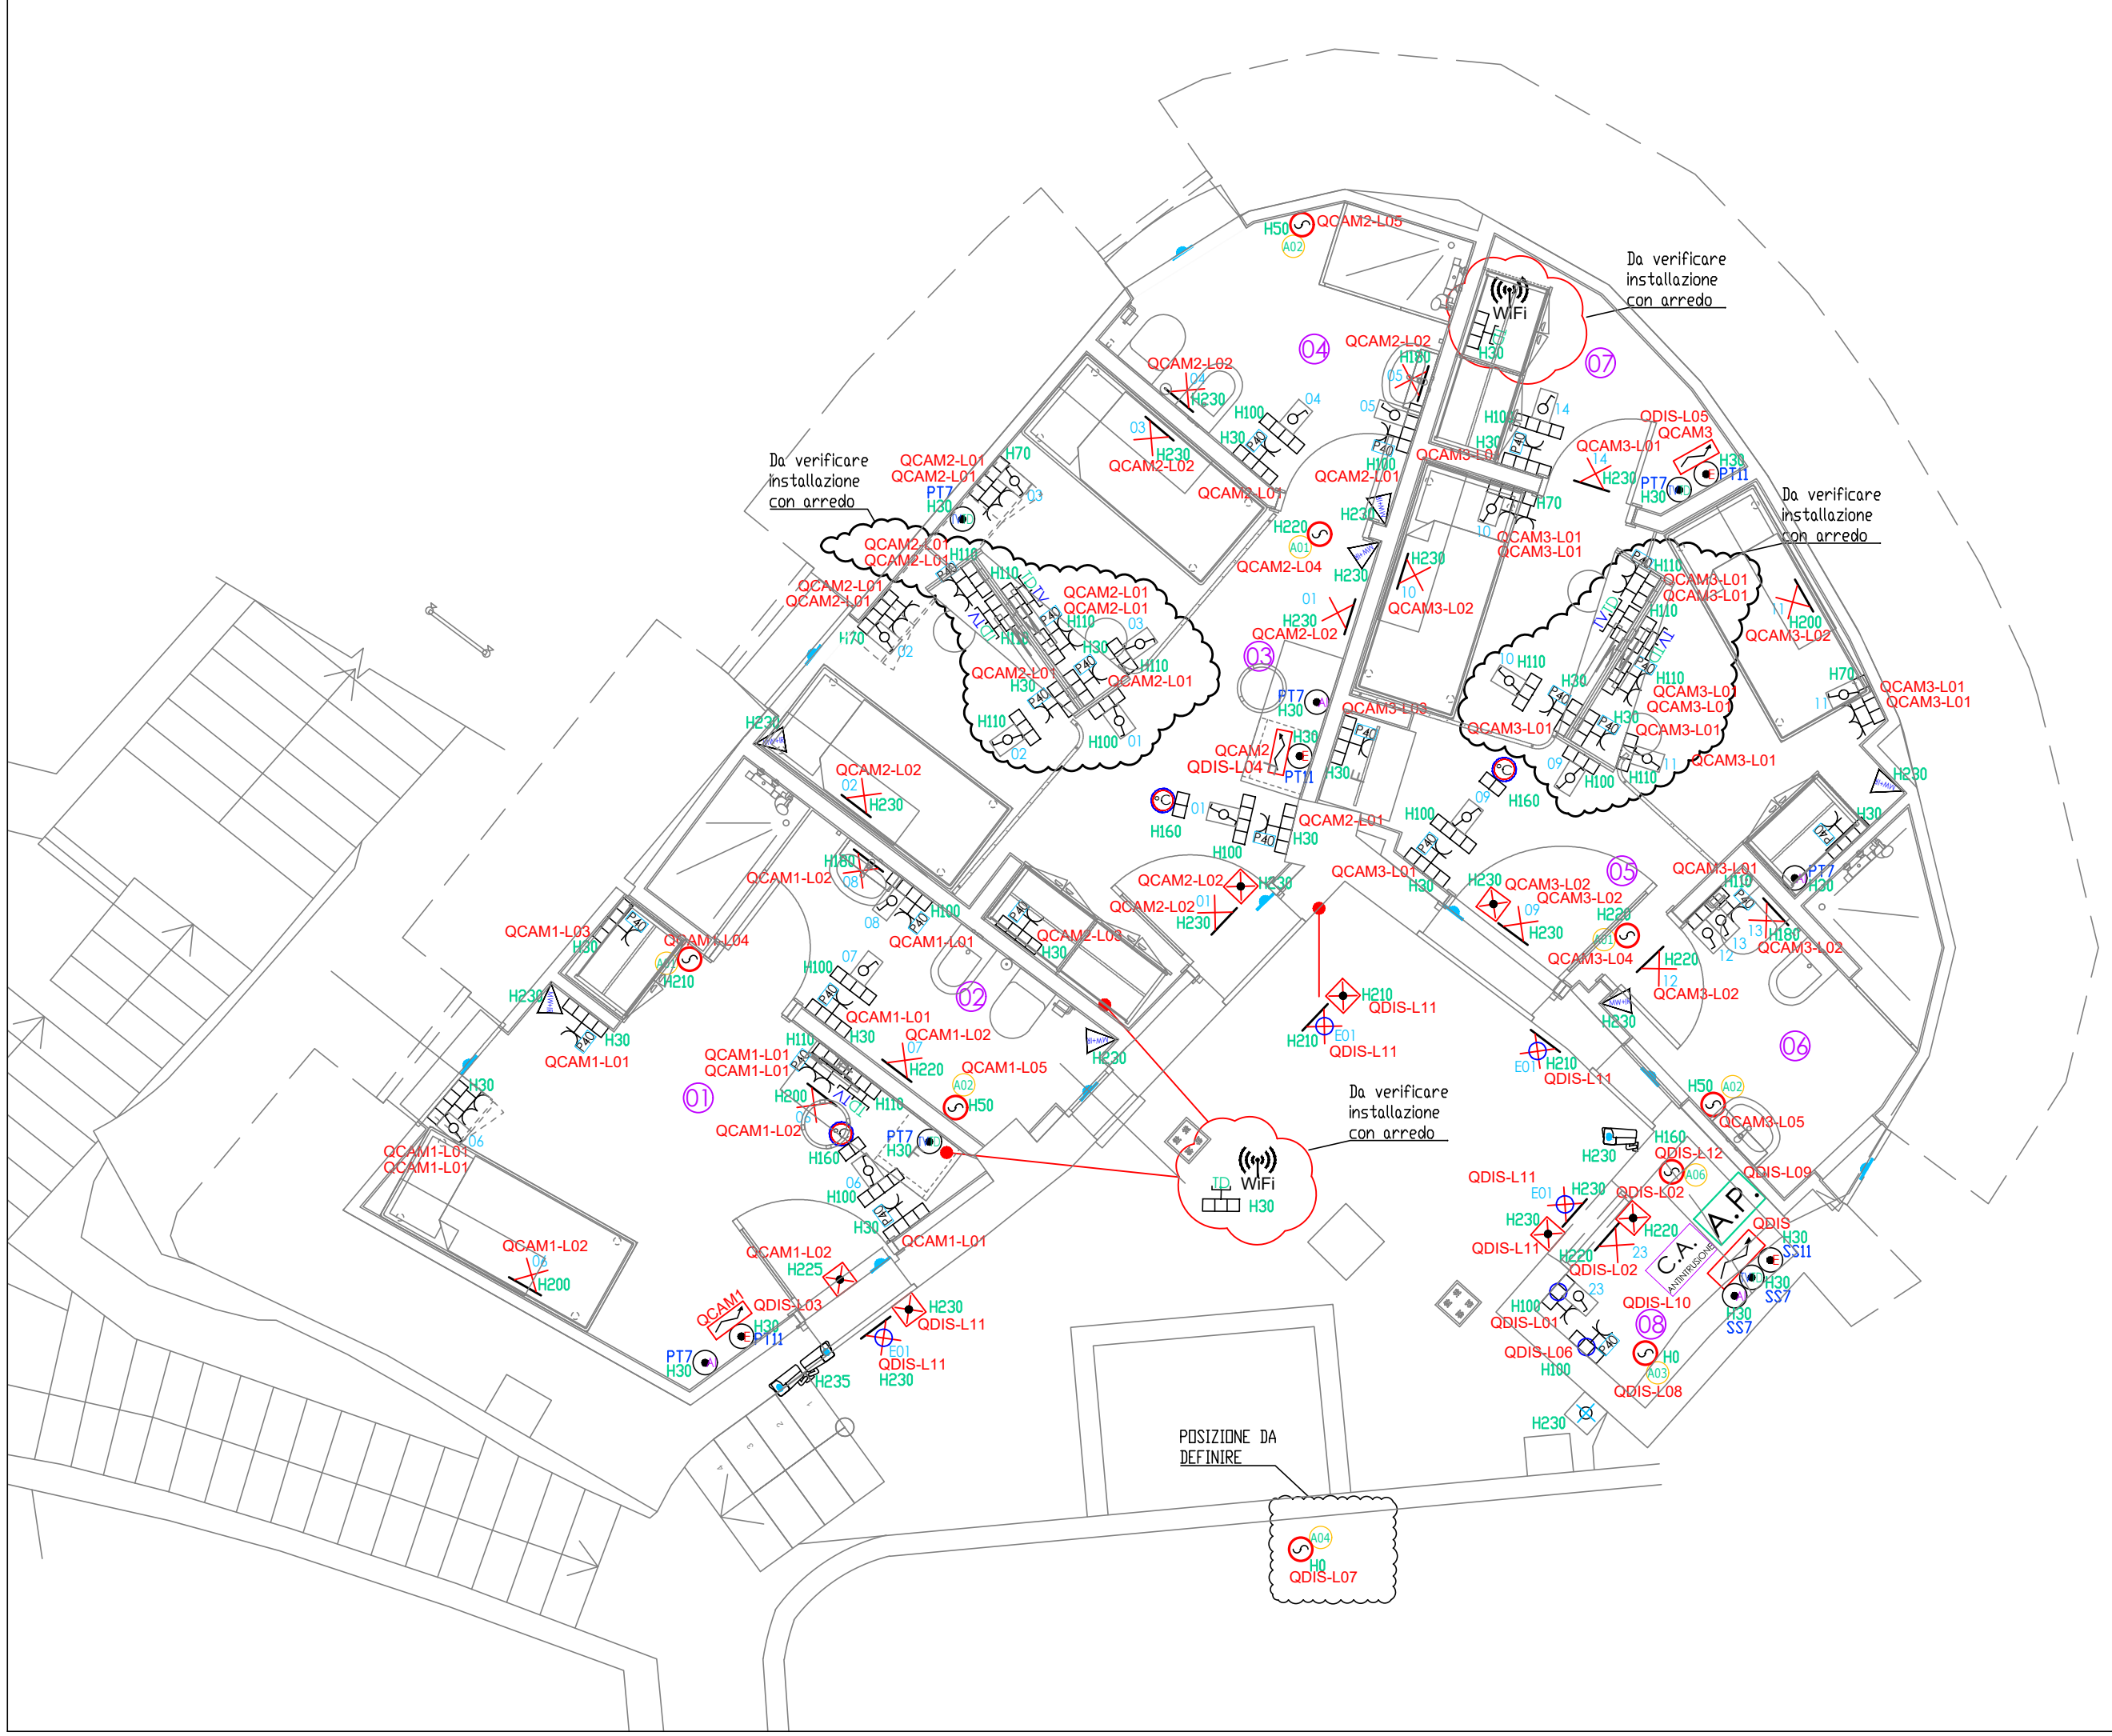

COMUNE DI ARZACHENA

PROVINCIA DI SASSARI

Oggetto:

Interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato Casa del Personale

Proprietà:

Sardegna Resorts S.r.l.

Ubicazione:

Loc. Porto Cervo - Arzachena (SS)

Elaborato:

E.O.1

DISPOSIZIONE UTILIZZATORI IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

Il tecnico:


Dott. Ing. Danilo Cannas

Data:

05/02/2026

Scala:

1:50



STUDIO INGEGNERIA CANNAS
PROGETTI A ZERO EMISSIONI

Via Georgia Geocity- Torre 3, 07026 - Olbia (SS)
nzeengineering@gmail.com