NOTA 16.01.2026 AREA ESCLUSA DA INTERVENTO. CONFRONTA VOCI IN ROSSO SUI COMPUTI.

	LIMITE DI INTERVENTO
	AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO

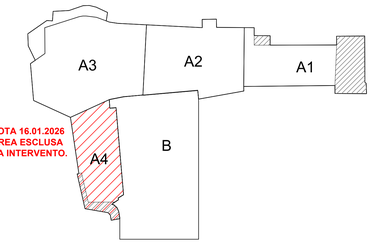

NOTA 16.01.2026
AREA ESCLUSA
DA INTERVENTO.

KEYPLAN

N

SIMBOLO	DRSCRIZIONE
	FOROMETRIA PASSANTE (ATTRAVERSAMENTO SIA DI SOLAIO A PAVIMENTO CHE DI SOLAIO A SOFFITTO)
	FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A PAVIMENTO
	FOROMETRIA DI ATTRAVERSAMENTO DEL SOLAIO A SOFFITTO

NOTE GENERALI:
- IL PRESENTE ELABORATO PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI PRINCIPALI PREVISTI SULLA BASE DEI LAYOUT ATTUALMENTE DISPONIBILI.
- NON SONO STATE INDICATE LE FOROMETRIE DI PICCOLE DIMENSIONI PER IL PASSAGGIO DI TUBAZIONI O CORRUGATI IN QUANTO RAGIONEVOLMENTE REALIZZABILI MEDIANTE PICCOLI CAROTAGGI.
- LA BASE ARCHITETTONICA UTILIZZATA E STATA RICEVUTA IN DATA 20.06.2025.

SIMBOLO	DRSCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO
	CANALE PORTA CAVI
	VIA CAVI IN TUBAZIONI RIGIDE O IN CORRUGATI
	SCATOLA DI DERIVAZIONE
	MONTANTI
P, L, P/L	RILEVATORE DI PRESENZA (P) RILEVATORE DI LUMINOSITÀ (L) RILEVATORE DI PRESENZA E LUMINOSITÀ (P/L)
	PANNELLO DI CONTROLLOSCENARI LUCI TIPO: SIMENS TOUCH CONTROL TC5
	PULSANTE (H= 0,90 m SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO)
MIU	MIU (MINI INPUT UNIT) SISTEMA DI GESTIONE LUCI (H= 0,90 m SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO)
	CIRCUITI LUCI ESTERNO 2 RETRO QE 01 - U1.28 (ORDINARIE) QE 01 - U1.29 (EMERGENZA)
	CIRCUITI LUCI LOC TEC, QE + MAGAZZINI + LIN. QE 04 - U1.18 (ORDINARIE) QE 04 - U1.19 (EMERGENZA)
	CIRCUITI LUCI CORRIDOIO SX + SCALA B QE 04 - U1.21 (ORDINARIE) QE 04 - U1.22 (EMERGENZA)
	CIRCUITI LUCI BALLATOIO E SCALA ESODO QE 04 - U1.33 (ORDINARIE) QE 04 - U1.34 (EMERGENZA)
	CIRCUITI LUCI CORRIDOIO DX VERSO SCALA A QE 05 - U1.22 (ORDINARIE) QE 05 - U1.23 (EMERGENZA)
	CIRCUITI LUCI CORRIDOIO DX VERSO SCALA B QE 05 - U1.25 (ORDINARIE) QE 05 - U1.26 (EMERGENZA)
	CIRCUITI LUCI LOC TEC +TERRAZZA + SCALA A QE 05 - U1.28 (ORDINARIE) QE 05 - U1.29 (EMERGENZA)
	CIRCUITI LUCI PERGOLA YOGA QE 12 - U1.10 (ORDINARIE) QE 12 - U1.11 (EMERGENZA)
	CIRCUITI LUCI PERGOLA PALESTRA QE 12 - U1.13 (ORDINARIE) QE 12 - U1.14 (EMERGENZA)

SIMBOLO	DRSCRIZIONE
	CORPO ILLUMINANTE TIPO: Disano 927-Echo-monolampada LED-Energy Saving 1600x97x92mm, 220V, AC, DALI, 4000K, CRI>80, 3600m, 24W, IK08, IP66.
	CORPO ILLUMINANTE TIPO: Disano 927-Echo-bilampada LED-Energy Saving 690x152x102mm, 220V, AC, DALI, 4000K, CRI>80, 3195m, 21W, IK08, IP66.
	PANNELLO DI SEGNALAZIONE LED LYRA EVO VISIBILITÀ 22m, TIPO SA, DALI, DIM.289x261x34mm INSTALLAZIONE A SOFFITTO
IP65	PANNELLO DI SEGNALAZIONE LED LEXIT EVO VISIBILITÀ 32m, TIPO SA, DALI, IP65 DIM.309x283x41mm
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO: Linergy VIALED MINIBOX EVO, DALI, IP42, A PLAFONE. VB-S=OTTICA SIMMETRICA VB-A=OTTICA ASIMMETRICA
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO: Linergy VIALED EVO, DALI, IP42, INSTALLAZIONE DA INCASSO O A PLAFONE MEDIANTE ACCESSORIO DEDICATO VE-S=OTTICA SIMMETRICA VE-A=OTTICA ASIMMETRICA
(INCASSO) (PLAFONE)	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO: Linergy VIALED IP65 4000K, DALI, INSTALLAZIONE DA INCASSO O A PLAFONE MEDIANTE ACCESSORIO DEDICATO (A306) VA-S=OTTICA SIMMETRICA VA-A=OTTICA ASIMMETRICA.
	CORPO ILLUMINANTE TIPO, LED IP65 CRISTAL EVO, TIPO SE , FLUSSO NOM. 475Lm, AUTONOMIA MIN. 60 MINUTI DALI
	CORPO ILLUMINANTE TIPO LINEROY VIALED WALL, TIPO SE, DALI INSTALLAZIONE A PARETE VW-S = OTTICA SIMMETRICA VWA = OTTICA ASIMMETRICA

CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA PER AREE ESTERNE

SIMBOLO	DRSCRIZIONE
E-W05 EM	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AD INCASSO A PARETE PER ILLUMINAZIONE DEI CORPI SCALA E DEI PERCORSI PER ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA. MONTAGGIO CENTRO LAMPADA H 30cm DA PAVIMENTO. LED - 2700K - 5W - 188lm - OTTICA ASIMMETRICA - CRI>80 -IP65 - IK07- 100-240V - DIMENSIONI: L 110mm x W 58mm x H 110mm FINITURA/COLORE: ANTRACITE TBC ALIMENTATORE DIMMERABILE INTEGRATO DALI-2 TBC ACCESSORIO: BOX PER INSTALLAZIONE

NOTE:
- IL PRESENTE ELABORATO È VALIDO SOLO AI FINI IMPIANTISTICI;
- SI RIMANDA AL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER LE PROTEZIONI DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO;
- NELLE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEL MATERIALE SI DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE LE CARATTERISTICHE SISMICHE DELLA LOCALITA' IN CUI SI TROVA L'EDIFICIO;
- LA SIMBOLOGIA UTILIZZATA RAPPRESENTA LA FUNZIONE RICHIESTA, CHE DOVRÀ ESSERE GARANTITA A PRESCINDERE DAL DISPOSITIVO MESSO A DISPOSIZIONE DAL PRODUTTORE PRESCELTO DEI COMPONENTI ELETTRICI;
- L'ESATTA POSIZIONE DI TUTTE LE APPARECCHIATURE DOVRÀ ESSERE CONCORDATA CON L' INTERIOR DESIGNER;
- TUTTI I CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA SARANNO AUTOALIMENTATI E DALI;
- LE SCATOLE DI DERIVAZIONE GRAFICIZZATE DOVRANNO ESSERE ADEGUATE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE INSTALLATIVE DEGLI IMPIANTI SPOSTANDOLE, AUMENTANDOLE, O DIMINUENDOLE SECONDO NECESSITÀ.
- LE BOTOLE DI ISPEZIONE GRAFICIZZATE DOVRANNO ESSERE ADEGUATE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE INSTALLATIVE DEGLI IMPIANTI SPOSTANDOLE, AUMENTANDOLE, O DIMINUENDOLE SECONDO NECESSITÀ.
- L'ESATTA POSIZIONE DI TUTTI GLI ACCESS POINT DOVRÀ ESSERE DEFINITA IN CORSO D'OPERA TRAMITE SPECIFICHE MISURAZIONI DEL SEGNALE AL FINE DI GARANTIRE LA COPERTURA TOTALE DELLE AREE.

Progetto
Cervo Tennis Club

Comune
Porto Cervo
Sito
Via Porto Vecchio, 4 Porto Cervo 07021

Oggetto
Pianta Piano Primo_Impianto Luci

N° disegno
CTC_COS_IE_PJ_301A_

Data
16/01/2026

Scala
1:100

Tender
Impianto Elettrico /
Electrical System

digital file index
CTC_COS_IE_PJ_301A_.pdf

Formato
A0

Revisione

index	data	status	design	controll.	approvaz.
00	16/04/2024	PRIMA EMISSIONE	FT	DS	
01	07/07/2025	PROGETTO ESECUTIVO	FT	DS	
02	28/07/2025	PROGETTO ESECUTIVO REV. 1	FT	DS	
03	16/01/2026	STRALCIO PROGETTO 2025/2026 REV. 1	FT	DS	

PROPRIETA'
SmeraldaHolding
Smeralda Holding Srl
Casa II Grespo 1/a,
07021, Porto Cervo (OT)

Progettisti

PROJECT MANAGEMENT	Cushman & Wakefield Via Filippo Turati, 16/18 20121, Milano	*Arch. Benedetta Abbottoni* *Arch. Gianluca Di Cristofaro*
ARCHITECT	LEV | Arch s.r.l. Via Boccaccio 29 20123 Milano	*Arch. Luca Colombo*
SYSTEM ENGINEER	BRE engineering s.r.l. Via Barozzi, 6 20122, Milano	*Ing. Antonio Abramo Bozino* *Registro* Ordine Ingegneri di Milano n. 24843
FIREFIGHTING CONSULTANT	Italambiente s.r.l. Corso Telesio, 107/a 10148, Torino	*Arch. Emanuela Piolatto* Ordine Architetti di Torino n. TO4439AA01207
LOCAL ARCHITECT **STRUCTURAL ENGINEER**	Studio Ingegneria Cannas Via Georgia - Geocity torre 3 07026, Olbia (SS)	*Ing. Danilo Cannas*
INTERIOR DESIGNER	Atelier POG 11A - Rue de Reims, 75013 Paris - France	*Arch. Laurine Hugel* *Arch. Jean Luc Debar*

IMPRESA

Terms and conditions The signature of every drawing stands for the full acceptance of the included data. In case the client does not sign the drawings by the date requested by our studio every data included will be considered accepted. All data, graphics and description are referring exclusively to the aesthetic part of the project and never to executive part. The measures, the executive project, the tecnical realisation and engineering of project achieved by third parties have to be presented to our studio for approval. Otherwise our studio will bear no responsability for the modifications achieved during the execution and the variations in relation to the original project.

LEV | Arch s.r.l.
Via G. Boccaccio, 29 I - 20123 Milano tel. +39 02 62062248 - info@lev-arch.it - www.lev-arch.it